


Nagrzewnice/chłodnice wodne

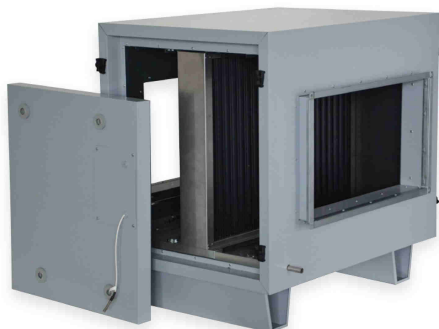

Nagrzewnica

Chłodnica

Tytuł	Nr artykułu
Comfort Box 400	GSIASD0001
Comfort Box 600x350	GSIASD0002
Comfort Box 800x500	GSIASD0004
Comfort Box 800x500 SF	GSIASD0006

Comfort Box - izolowany zespół przeznaczony do integracji nagrzewnicy i/lub chłodnicy bezpośredniego odparowania lub H_2O . Odpowiednie do systemów RIS EC/RIS EKO/RIRS EKO 1900-5500, można je łatwo podłączyć do centrali wentylacyjnej ze standardowymi króćcami kołnierzowymi typu C (w zestawie).

Urządzenie Comfort Box jest wykonane ze stali nierdzewnej. Powłoka zewnętrzna – RAL 7040.

Izolacja: 50 mm, wypełnienie z wełny kamiennej. W zestawie termostat przeciwmrozowy, taca ociekowa i taca kondensatu ze stali nierdzewnej.

Urządzenie Comfort Box jest dostarczane z regulowanymi podkładkami gumowymi.





Strony inspekcyjna/połączeniowa mogą być łatwo zamienione.

Połączenia kołnierzowe: Comfort Box 1900 m^3/h – okrągłe; Comfort Box 2500- 5500 m^3/h – prostokątne.



Przeznaczone do montażu wewnętrznego i zewnętrznego.

Comfort Box 400

Comfort Box 600x350; 800x500

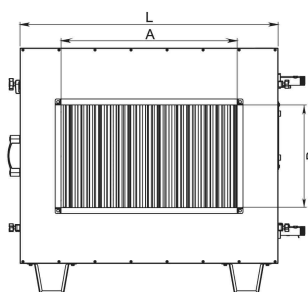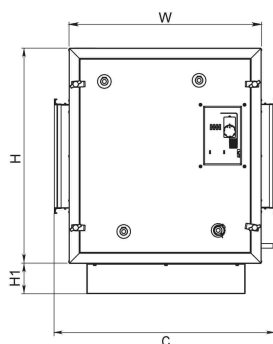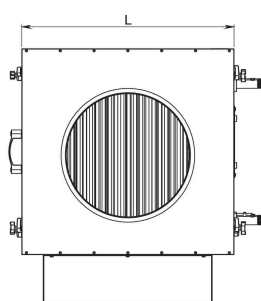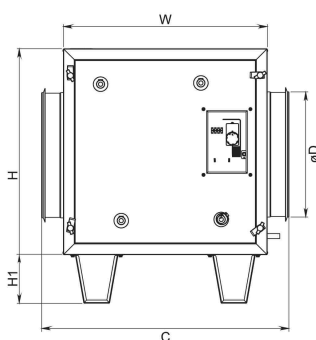

Comfort 800x500 SF

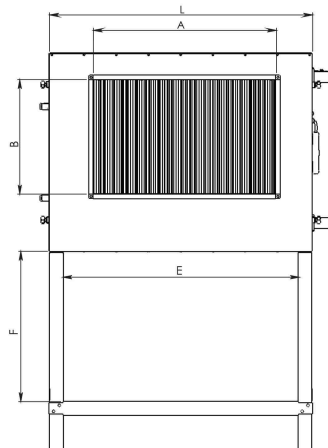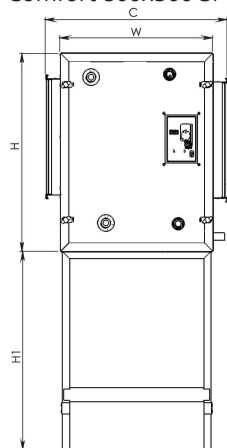


Akcesoria

Wężownica CB



Comfort Box

Comfort Box 400 + CB coil 400 H 1

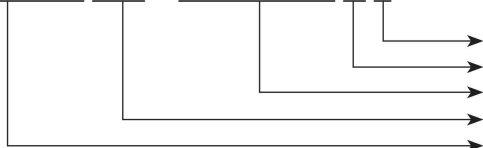

Liczba rzędów
H-nagrzewnica, C-chłodnica, F-chłodnica/nagrzewnica bezpośredniego odparowania
Opcjonalna zasilana węzownica nagrzewnicy/chłodnicy
Średnica połączenia kołnierzonego urządzenia Comfort Box
Izolowany zespół przeznaczony do wbudowania nagrzewnicy i/lub chłodnicy


Typ	Wymiary [mm]												
	L	H	W	C	H1	A	B	D	E	F	Przepływ powi- etrza [m³/h]	Maks. nagrze- wnica [kw]	Maks. chłodnica [kw]
Comfort Box 400	679	658	652	791	155	-	-	400	-	-	1900	3,2	9,1
Comfort Box 600x350	880	734	656	756	104	600	350	-	-	-	2500	4,2	12,4
Comfort Box 800x500	1150	864	667	795	948	800	500	-	-	-	5500	9,2	27,3
Comfort Box 800x500 SF	1150	864	667	795	867	800	500	-	1034	657	5500	9,2	27,3

Od 15 do +20; 40/20 i 90/70
Od 27 do +17, 7/12


Comfort Box 400			
Typ	Typ węzownicy	Wym. przyłącza	Rzędy rur
CB coil 400 H1	Nagrzewnica wodna	1/2"	1
CB coil 400 H2	Nagrzewnica wodna	1/2"	2
CB coil 400 C2	Nagrzewnica wodna	3/4"	2
CB coil 400 C4	Nagrzewnica wodna	3/4"	4
CB coil 400 F4	Chłodnica freonowa	16/22 mm	4
Comfort Box 600x350			
Typ	Typ węzownicy	Wym. przyłącza	Rzędy rur
CB coil 600x350 H1	Nagrzewnica wodna	1/2"	1
CB coil 600x350 H2	Nagrzewnica wodna	1/2"	2
CB coil 600x350 C2	Nagrzewnica wodna	1"	2
CB coil 600x350 C4	Nagrzewnica wodna	1"	4
CB coil 600x350 F4	Chłodnica freonowa	22/28 mm	4
Comfort Box 800x500/ Comfort Box 800x500 SF			
Typ	Typ węzownicy	Wym. przyłącza	Rzędy rur
CB coil 800x500 H1	Nagrzewnica wodna	3/4"	1
CB coil 800x500 H2	Nagrzewnica wodna	3/4"	2
CB coil 800x500 C2	Nagrzewnica wodna	1 1/4"	2
CB coil 800x500 C4	Nagrzewnica wodna	1 1/4"	4
CB coil 800x500 F4	Chłodnica freonowa	28/35 mm	4

Nagrzewnice, chłodnice i program do wyboru online z danymi RMG/VVP/VXP: www.salda.it

Nagrzewnica do kanału okrągłego

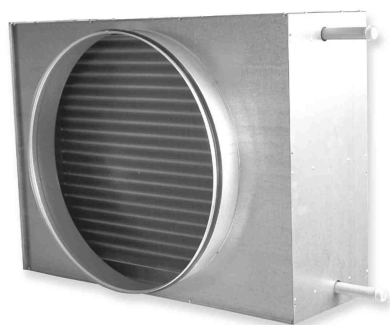

Tytuł	Nr artykułu
AVS 100	GSIAVS019
AVS 125	GSIAVS020
AVS 160	GSIAVS021
AVS 200	GSIAVS022
AVS 250	GSIAVS005
AVS 315	GSIAVS006
AVS 400	GSIAVS023
AVS 500	GSIAVS024

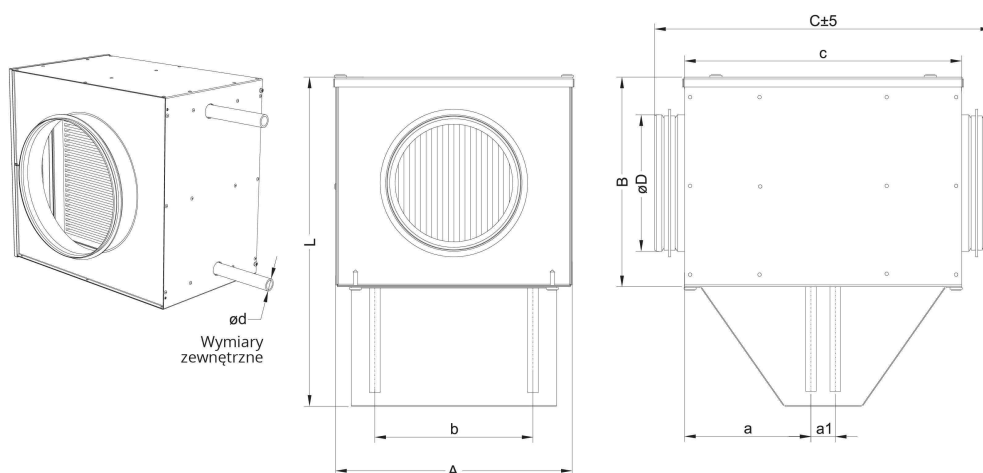

Stosowana w systemach wentylacyjnych. Nagrzewnice AVS są wykonane z rur miedzianych i płyt aluminiowych. Obudowa jest wykonana ze stali nierdzewnej. Panel serwisowy można łatwo zdjąć, odkręcając 4 śruby. Zdjęcie pokrywy umożliwia czyszczenie i kontrolę nagrzewnicy. Systemy grzejne i chłodzące można wybierać według dostępnych parametrów, za pomocą programu do selekcji nagrzewnic/chłodnic, dostępnego na stronie internetowej www.salda.it

Wymiary

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	a [mm]	a1 [mm]	b [mm]	ød [mm]	Rozmiar gwintu*	L [mm]	øD [mm]	[kg]
AVS 100	214	190	333	114	22	138	21,7	1/2"	287	100	5,2
AVS 125	214	190	333	114	22	138	21,7	1/2"	287	125	6,0
AVS 160	289	265	304	115	20	213	21,7	1/2"	361	160	8,2
AVS 200	289	265	304	115	20	213	21,7	1/2"	361	200	8,5
AVS 250	364	395	342	110	29	283	22	1/2"	531	250	12,5
AVS 315	439	460	342	110	29	350	22	1/2"	611	315	16,0
AVS 400	514	550	367	110	29	383	22	3/4"	691	400	20,0
AVS 500	599	730	367	109	32	463	26,7	3/4"	846	500	28,0

* Zewnętrzny rozmiar gwintu

Dane techniczne

AVS 100

			Temperatura wody na wlocie/wylocie 90°/70°C				Temperatura wody na wlocie/wylocie 80°/60°C				Temperatura wody na wlocie/wylocie 60°/40°C			
Przepływ powietrza	Spadek ciśnienia	Temp. powietrza wlotowego	Temp. powietrza wylotowego	Zasilanie	Przepływ wody	Spadek ciśnienia (wody)	Temp. powietrza wylotowego	Zasilanie	Przepływ wody	Spadek ciśnienia (wody)	Temp. powietrza wylotowego	Zasilanie	Przepływ wody	Spadek ciśnienia (wody)
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
60	10,99	-25	51,62	1,54	0,02	0,75	42,45	1,36	0,02	0,62	21,92	0,94	0,01	0,35
60	11,37	-15	53,6	1,38	0,02	0,62	44,33	1,20	0,01	0,5	24,06	0,79	0,01	0,26
60	11,56	-10	54,55	1,30	0,02	0,56	45,22	1,11	0,01	0,44	25,76	0,72	0,01	0,22
60	11,95	0	56,39	1,14	0,01	0,44	46,85	0,95	0,01	0,33	29,16	0,59	0,01	0,16
60	12,37	10	58,09	0,98	0,01	0,34	48,15	0,77	0,01	0,23	32,59	0,46	0,01	0,10
110	23,14	-25	40,67	2,42	0,03	1,68	32,82	2,13	0,03	1,38	16,16	1,52	0,02	0,81
110	23,98	-15	43,81	2,17	0,03	1,38	35,92	1,88	0,02	1,10	18,84	1,25	0,02	0,58
110	24,41	-10	45,35	2,05	0,03	1,24	37,44	1,75	0,02	0,97	20,01	1,11	0,01	0,47
110	25,29	0	48,37	1,79	0,02	0,98	40,39	1,50	0,02	0,74	23,62	0,82	0,01	0,28
110	26,22	10	51,31	1,54	0,02	0,75	43,21	1,23	0,02	0,52	27,03	0,63	0,01	0,18
170	41,02	-25	32,31	3,27	0,04	2,87	25,45	2,88	0,04	2,34	11,08	2,06	0,02	1,38
170	42,57	-15	36,32	2,93	0,04	2,36	29,44	2,54	0,03	1,87	14,87	1,70	0,02	0,99
170	43,36	-10	38,3	2,76	0,03	2,12	31,40	2,36	0,03	1,65	16,68	1,52	0,02	0,81
170	45,00	0	42,2	2,42	0,03	1,67	35,27	2,02	0,03	1,25	19,95	1,14	0,01	0,49
170	46,73	10	46,04	2,07	0,03	1,27	39,04	1,67	0,02	0,89	23,4	0,77	0,01	0,25

Dane techniczne

AVS 125

			Temperatura wody na wlocie/wylocie 90°/70°C				Temperatura wody na wlocie/wylocie 80°/60°C				Temperatura wody na wlocie/wylocie 60°/40°C			
Przepływ powietrza	Spadek ciśnienia	Temp. powietrza wlotowego	Temp. powietrza wylotowego	Zasilanie	Przepływ wody	Spadek ciśnienia (wody)	Temp. powietrza wylotowego	Zasilanie	Przepływ wody	Spadek ciśnienia (wody)	Temp. powietrza wylotowego	Zasilanie	Przepływ wody	Spadek ciśnienia (wody)
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
90	17,96	-25	44,43	2,10	0,03	1,30	36,14	1,85	0,02	1,07	18,32	1,31	0,02	0,62
90	18,60	-15	47,17	1,88	0,02	1,07	38,83	1,63	0,02	0,85	20,41	1,07	0,01	0,44
90	18,92	-10	48,51	1,77	0,02	0,96	40,14	1,52	0,02	0,75	21,15	0,94	0,01	0,35
90	19,59	0	51,14	1,55	0,02	0,76	42,66	1,29	0,02	0,57	24,44	0,74	0,01	0,23
90	20,30	10	53,67	1,33	0,02	0,58	45,01	1,06	0,01	0,41	28,82	0,57	0,01	0,15
180	44,31	-25	31,21	3,39	0,04	3,07	24,48	2,99	0,04	2,50	10,40	2,14	0,03	1,47
180	46,00	-15	35,33	3,04	0,04	2,52	28,58	2,63	0,03	2,00	14,32	1,77	0,02	1,06
180	46,86	-10	37,37	2,86	0,04	2,26	30,60	2,46	0,03	1,76	16,21	1,58	0,02	0,87
180	48,64	0	41,39	2,51	0,03	1,79	34,59	2,10	0,03	1,33	19,65	1,19	0,01	0,53
180	50,53	10	45,34	2,15	0,03	1,36	38,49	1,73	0,02	0,95	22,96	0,79	0,01	0,26
270	85,23	-25	23,51	4,39	0,05	4,88	17,67	3,86	0,05	3,97	5,57	2,77	0,03	2,33
270	87,92	-15	28,42	3,94	0,05	4,00	22,58	3,41	0,04	3,16	10,38	2,30	0,03	1,68
270	89,29	-10	30,86	3,71	0,05	3,59	25,00	3,17	0,04	2,79	12,74	2,06	0,02	1,38
270	92,16	0	35,68	3,24	0,04	2,83	29,81	2,71	0,03	2,10	17,29	1,57	0,02	0,86
270	95,23	10	40,45	2,78	0,03	2,14	34,55	2,24	0,03	1,50	21,17	1,02	0,01	0,40

Dane techniczne
AVS 160

			Temperatura wody na wlocie/wylocie 90°/70°C				Temperatura wody na wlocie/wylocie 80°/60°C				Temperatura wody na wlocie/wylocie 60°/40°C			
Przepływ powietrza	Spadek ciśnienia	Temp. powietrza wlotowego	Temp. powietrza wylotowego	Zasilanie	Przepływ wody	Spadek ciśnienia (wody)	Temp. powietrza wylotowego	Zasilanie	Przepływ wody	Spadek ciśnienia (wody)	Temp. powietrza wylotowego	Zasilanie	Przepływ wody	Spadek ciśnienia (wody)
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
140	6,51	-25	48,37	3,45	0,04	5,13	40,62	3,08	0,04	4,32	24,9	2,34	0,03	2,85
140	6,74	-15	51,24	3,11	0,04	4,29	43,48	2,75	0,03	3,53	27,68	2,01	0,02	2,17
140	6,85	-10	52,65	2,95	0,04	3,89	44,88	2,58	0,03	3,16	29,03	1,84	0,02	1,86
140	7,10	0	55,41	2,61	0,03	3,14	47,62	2,25	0,03	2,47	31,61	1,49	0,02	1,30
140	7,35	10	58,10	2,28	0,03	2,46	50,28	1,91	0,02	1,85	33,94	1,13	0,01	0,81
290	17,51	-25	34,33	5,77	0,07	12,92	28,02	5,16	0,06	10,81	15,28	3,92	0,05	7,04
290	18,15	-15	38,58	5,22	0,06	10,77	32,27	4,60	0,06	8,81	19,48	3,36	0,04	5,36
290	18,45	-10	40,69	4,94	0,06	9,76	34,36	4,32	0,05	7,88	21,55	3,07	0,04	4,59
290	19,16	0	44,83	4,38	0,05	7,86	38,36	3,76	0,05	6,14	25,61	2,50	0,03	3,19
290	19,88	10	48,91	3,81	0,05	6,15	42,56	3,19	0,04	4,59	29,55	1,92	0,02	2,00
430	31,40	-25	26,74	7,46	0,09	20,54	21,23	6,67	0,08	17,14	10,10	5,06	0,06	11,10
430	32,38	-15	31,74	6,75	0,08	17,12	26,21	5,95	0,07	13,96	15,05	4,34	0,05	8,43
430	32,89	-10	34,21	6,39	0,08	15,50	28,68	5,59	0,07	12,47	17,49	3,97	0,05	7,21
430	34,15	0	39,1	5,66	0,07	12,47	33,56	4,86	0,06	9,71	22,32	3,23	0,04	5,01
430	35,47	10	43,93	4,93	0,06	9,73	38,37	4,12	0,05	7,24	27,06	2,48	0,03	3,14

AKCESORIA

Dane techniczne
AVS 200

			Temperatura wody na wlocie/wylocie 90°/70°C				Temperatura wody na wlocie/wylocie 80°/60°C				Temperatura wody na wlocie/wylocie 60°/40°C			
Przepływ powietrza	Spadek ciśnienia	Temp. powietrza wlotowego	Temp. powietrza wylotowego	Zasilanie	Przepływ wody	Spadek ciśnienia (wody)	Temp. powietrza wylotowego	Zasilanie	Przepływ wody	Spadek ciśnienia (wody)	Temp. powietrza wylotowego	Zasilanie	Przepływ wody	Spadek ciśnienia (wody)
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
225	15,42	-25	44,79	5,27	0,06	10,97	37,40	4,71	0,06	9,19	22,47	3,58	0,04	6,01
225	15,97	-15	47,99	4,76	0,06	9,14	40,60	4,20	0,05	7,49	25,62	3,07	0,04	4,57
225	16,25	-10	49,57	4,50	0,06	8,28	42,17	3,94	0,05	6,69	27,16	2,81	0,03	3,91
225	16,83	0	52,67	3,99	0,05	6,67	45,26	3,43	0,04	5,22	30,16	2,28	0,03	2,73
225	17,44	10	55,70	3,48	0,04	5,21	48,27	2,91	0,04	3,90	33,02	1,75	0,02	1,71
455	40,29	-25	30,91	8,54	0,10	26,2	24,95	7,63	0,09	21,83	12,93	5,79	0,07	14,09
455	41,82	-15	35,48	7,71	0,09	21,79	29,51	6,80	0,08	17,75	17,45	4,96	0,06	10,69
455	42,60	-10	37,74	7,30	0,09	19,72	31,76	6,38	0,08	15,85	19,69	4,54	0,05	9,13
455	44,22	0	42,20	6,47	0,08	15,85	36,22	5,55	0,07	12,32	24,10	3,69	0,04	6,34
455	45,94	10	46,60	5,63	0,07	12,34	40,60	4,71	0,06	9,17	28,42	2,83	0,03	3,97
680	81,64	-25	23,16	10,99	0,13	41,47	18,02	9,81	0,12	34,46	7,63	7,44	0,09	22,09
680	84,28	-15	28,48	9,93	0,12	34,47	23,33	8,75	0,11	27,99	12,91	6,37	0,08	16,72
680	85,63	-10	31,12	9,39	0,12	31,17	25,96	8,21	0,10	24,97	15,53	5,83	0,07	14,27
680	88,44	0	36,35	8,32	0,10	25,01	31,17	7,14	0,09	19,37	20,72	4,74	0,06	9,88
680	91,44	10	41,51	7,24	0,09	19,45	36,33	6,05	0,07	14,39	25,82	3,64	0,04	6,17

Dane techniczne

AVS 250

			Temperatura wody na wlocie/wylocie 90°/70°C				Temperatura wody na wlocie/wylocie 80°/60°C				Temperatura wody na wlocie/wylocie 60°/40°C			
Przepływ powietrza	Spadek ciśnienia	Temp. powietrza wlotowego	Temp. powietrza wylotowego	Zasilanie	Przepływ wody	Spadek ciśnienia (wody)	Temp. powietrza wylotowego	Zasilanie	Przepływ wody	Spadek ciśnienia (wody)	Temp. powietrza wylotowego	Zasilanie	Przepływ wody	Spadek ciśnienia (wody)
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
360	10,92	-25	43,35	8,26	0,10	5,82	36,06	7,38	0,09	4,87	21,28	5,59	0,07	3,17
360	11,31	-15	46,35	7,46	0,09	4,85	39,38	6,57	0,08	3,97	24,53	4,78	0,06	2,40
360	11,51	-10	48,32	7,06	0,09	4,39	41,01	6,17	0,08	3,54	26,12	4,37	0,05	2,05
360	11,93	0	51,55	6,25	0,08	3,53	44,22	5,36	0,07	2,76	29,21	3,54	0,04	1,42
360	12,36	10	54,70	5,44	0,07	2,76	47,35	4,55	0,06	2,06	32,08	2,69	0,03	0,88
710	28,15	-25	30,12	13,13	0,16	13,43	24,21	11,72	0,14	11,19	12,25	8,87	0,11	7,19
710	29,21	-15	34,76	11,86	0,15	11,18	28,83	10,45	0,13	9,09	16,84	7,59	0,09	5,44
710	29,75	-10	37,05	11,22	0,14	10,11	31,12	9,81	0,12	8,12	19,10	6,94	0,08	4,65
710	30,87	0	41,58	9,94	0,12	8,12	35,64	8,52	0,10	6,30	23,56	5,63	0,07	3,21
710	32,06	10	46,04	8,65	0,11	6,32	40,09	7,22	0,09	4,69	27,91	4,30	0,05	1,99
1050	54,80	-25	22,70	16,80	0,21	21,03	17,57	14,99	0,18	17,46	7,21	11,34	0,14	11,15
1050	56,57	-15	28,06	15,18	0,19	17,48	22,92	13,37	0,16	14,18	12,53	9,70	0,12	8,43
1050	57,48	-10	30,72	14,36	0,18	15,81	25,57	12,65	0,15	12,65	15,16	8,87	0,11	7,19
1050	59,37	0	35,98	12,72	0,16	12,68	30,82	10,90	0,13	9,81	20,37	7,20	0,09	4,96
1050	61,39	10	41,18	11,06	0,14	9,86	36,01	9,23	0,11	7,28	25,49	5,49	0,07	3,07

Dane techniczne

AVS 315

			Temperatura wody na wlocie/wylocie 90°/70°C				Temperatura wody na wlocie/wylocie 80°/60°C				Temperatura wody na wlocie/wylocie 60°/40°C			
Przepływ powietrza	Spadek ciśnienia	Temp. powietrza wlotowego	Temp. powietrza wylotowego	Zasilanie	Przepływ wody	Spadek ciśnienia (wody)	Temp. powietrza wylotowego	Zasilanie	Przepływ wody	Spadek ciśnienia (wody)	Temp. powietrza wylotowego	Zasilanie	Przepływ wody	Spadek ciśnienia (wody)
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
560	10,69	-25	43,86	12,94	0,16	6,61	36,55	11,57	0,14	5,53	21,75	8,78	0,11	3,58
560	11,07	-15	47,16	11,69	0,14	5,50	39,84	10,31	0,13	4,50	24,98	7,52	0,09	2,72
560	11,26	-10	48,79	11,06	0,14	4,98	41,46	9,68	0,12	4,02	26,55	6,88	0,08	2,32
560	11,67	0	51,98	9,80	0,12	4,01	44,63	8,42	0,10	3,13	29,62	5,58	0,07	1,61
560	12,09	10	55,10	8,54	0,10	3,13	47,73	7,14	0,09	2,33	32,50	4,26	0,05	1,00
1120	28,05	-25	30,35	20,80	0,25	15,64	24,44	18,57	0,23	13,00	12,50	14,09	0,17	8,33
1120	29,10	-15	34,98	18,79	0,23	13,01	29,05	16,56	0,20	10,57	17,08	12,06	0,15	6,31
1120	29,64	-10	37,26	17,78	0,22	11,76	31,34	15,55	0,19	9,43	19,34	11,04	0,13	5,38
1120	30,76	0	41,79	15,76	0,19	9,45	35,85	13,52	0,16	7,32	23,80	8,97	0,11	3,72
1120	31,94	10	46,24	13,72	0,17	7,35	40,29	11,47	0,14	5,44	28,15	6,97	0,08	2,32
1680	55,96	-25	22,65	26,85	0,33	24,96	17,55	23,98	0,29	20,69	7,25	18,17	0,22	13,17
1680	57,78	-15	28,03	24,27	0,30	20,73	22,92	21,38	0,26	16,79	12,59	15,56	0,19	9,95
1680	58,70	-10	30,69	22,97	0,28	18,75	25,58	20,08	0,25	14,97	15,23	14,23	0,17	8,49
1680	60,64	0	35,97	20,35	0,25	15,03	30,85	17,44	0,21	11,60	20,46	11,57	0,14	5,85
1680	62,70	10	41,19	17,71	0,22	11,67	36,05	14,79	0,18	8,61	25,61	8,86	0,11	3,64

Dane techniczne
AVS 400

			Temperatura wody na wlocie/wylocie 90°/70°C				Temperatura wody na wlocie/wylocie 80°/60°C				Temperatura wody na wlocie/wylocie 60°/40°C			
Przepływ powietrza	Spadek ciśnienia	Temp. powietrza wlotowego	Temp. powietrza wylotowego	Zasilanie	Przepływ wody	Spadek ciśnienia (wody)	Temp. powietrza wylotowego	Zasilanie	Przepływ wody	Spadek ciśnienia (wody)	Temp. powietrza wylotowego	Zasilanie	Przepływ wody	Spadek ciśnienia (wody)
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
900	12,10	-25	42,40	20,35	0,25	10,18	35,29	18,21	0,22	8,49	20,93	13,87	0,17	5,49
900	12,54	-15	45,87	18,40	0,23	8,47	38,75	16,24	0,20	6,91	24,34	11,89	0,14	4,17
900	12,76	-10	47,58	17,41	0,21	7,67	40,45	15,26	0,19	6,17	26,02	10,89	0,13	3,56
900	13,22	0	50,94	15,44	0,19	6,17	43,80	13,27	0,16	4,80	29,28	8,87	0,11	2,47
900	13,70	10	54,24	13,46	0,17	4,81	47,08	11,28	0,14	3,58	32,41	6,81	0,08	1,55
1800	32,10	-25	28,85	32,52	0,40	23,99	23,14	29,07	0,35	19,91	11,62	22,11	0,27	12,72
1800	33,32	-15	33,65	29,40	0,36	19,94	27,93	25,94	0,32	16,17	16,38	18,96	0,23	9,63
1800	33,94	-10	36,02	27,83	0,34	18,03	30,30	24,37	0,30	14,43	18,73	17,37	0,21	8,23
1800	35,22	0	40,72	24,68	0,30	14,47	34,98	21,20	0,26	11,20	23,36	14,16	0,17	5,70
1800	36,59	10	45,34	21,50	0,26	11,26	39,59	18,00	0,22	8,32	27,91	10,89	0,13	3,56
2700	66,16	-25	21,21	41,85	0,51	38,17	16,30	37,40	0,46	31,60	6,40	28,44	0,34	20,07
2700	68,33	-15	26,75	37,84	0,46	31,71	21,83	33,38	0,41	25,64	11,90	24,37	0,30	15,17
2700	69,44	-10	29,50	35,82	0,44	28,66	24,57	31,35	0,38	22,86	14,62	22,33	0,27	12,94
2700	71,76	0	34,94	31,76	0,39	22,97	30,00	27,27	0,33	17,71	20,02	18,19	0,22	8,94
2700	74,22	10	40,32	27,67	0,34	17,84	35,37	23,15	0,28	13,14	25,34	13,99	0,17	5,58

AKCESORIA

Dane techniczne
AVS 500

			Temperatura wody na wlocie/wylocie 90°/70°C				Temperatura wody na wlocie/wylocie 80°/60°C				Temperatura wody na wlocie/wylocie 60°/40°C			
Przepływ powietrza	Spadek ciśnienia	Temp. powietrza wlotowego	Temp. powietrza wylotowego	Zasilanie	Przepływ wody	Spadek ciśnienia (wody)	Temp. powietrza wylotowego	Zasilanie	Przepływ wody	Spadek ciśnienia (wody)	Temp. powietrza wylotowego	Zasilanie	Przepływ wody	Spadek ciśnienia (wody)
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
1400	13,58	-25	40,57	30,80	0,38	8,34	33,62	27,54	0,34	6,94	19,58	20,94	0,25	4,48
1400	14,07	-15	44,21	27,84	0,34	6,93	37,25	24,56	0,30	5,65	23,16	17,93	0,22	3,39
1400	14,32	-10	46,00	26,34	0,32	6,27	39,04	23,06	0,28	5,04	24,91	16,42	0,20	2,90
1400	14,84	0	49,53	23,35	0,29	5,04	42,55	20,06	0,24	3,92	28,35	13,36	0,16	2,01
1400	15,39	10	52,99	20,35	0,25	3,93	45,99	17,03	0,21	2,92	31,63	10,23	0,12	1,25
2500	30,81	-25	29,24	45,49	0,56	17,00	23,47	40,65	0,50	14,11	11,82	30,87	0,37	9,00
2500	31,97	-15	33,99	41,12	0,50	14,13	28,21	36,26	0,44	11,45	16,52	26,45	0,32	6,81
2500	32,57	-10	36,34	38,92	0,48	12,77	30,55	34,05	0,42	10,21	18,84	24,22	0,29	5,81
2500	33,80	0	40,98	34,50	0,42	10,25	35,18	29,61	0,36	7,92	23,43	19,71	0,24	4,02
2500	35,11	10	45,56	30,05	0,37	7,97	39,75	25,13	0,31	5,89	27,91	15,13	0,18	2,50
3500	55,51	-25	22,86	56,20	0,69	25,07	17,76	50,20	0,61	20,75	7,46	38,11	0,46	13,17
3500	57,31	-15	28,23	50,80	0,62	20,82	23,12	44,78	0,55	16,84	12,79	32,64	0,40	9,95
3500	58,23	-10	30,89	48,08	0,59	18,82	25,77	42,05	0,51	15,01	15,43	29,89	0,36	8,49
3500	60,15	0	36,16	42,61	0,52	15,08	31,03	36,56	0,45	11,63	20,65	24,32	0,29	5,86
3500	62,19	10	41,37	37,10	0,45	11,70	36,23	31,02	0,38	8,62	25,79	18,66	0,23	3,64